

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

VAN İLİ ERÇEK-ÖZALP-SARAY ALÜVYONLARI YERALTISUYU İŞLETME SAHASI İLANI

1. Ekli haritada sınırları belirtilen alanlar, 167 Sayılı Yeraltısuları Hakkında Kanun'un 3. Maddesine göre "Van İli Erçek - Özalp - Saray Alüvyonları Yeraltısuyu İşletme Sahası" olarak tespit edilmiştir.

2. İşletme sahası içerisinde 1 no.lu alan olarak belirtilen Erçek - Özalp Alüvyon akiferinin emniyetli yeraltısuyu rezervi 5,48 hm³/yıl'dır. İşletme sahası içerisinde 2 no.lu alan olarak belirtilen Saray Alüvyon akiferinin emniyetli yeraltısuyu rezervi 4,89 hm³/yıl'dır.

3. Ekli haritada 1 no.lu alan olarak gösterilen sahada açılacak yeraltısuyu kuyuları, yalnızca alüvyon akifer içerisinde kalacak şekilde projelendirilecek olup, alüvyon birimin tabanını aşacak şekilde sondaj yapılması kesinlikle yasaktır. Kuyuların derinliği, alüvyon kalınlığı esas alınarak belirlenecek ve her hâlükârda 100 metreyi geçemeyecektir. Alüvyon birim altında yer alan farklı hidrojeolojik birimlere geçişe neden olabilecek sondaj faaliyetlerine izin verilmeyecek olup, farklı akiferler arasında hidrolik bağlantı oluşturacak uygulamalar yasaktır. Bu hükümlere aykırı olarak açılan kuyular hakkında 167 sayılı Yeraltısuları Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca işlem tesis edilir.

4. Ekli haritada 2 no.lu alan olarak gösterilen sahada açılacak yeraltısuyu kuyuları yalnızca alüvyon akifer içerisinde kalacak şekilde tesis edilecek olup, alüvyon tabanını geçecek şekilde daha derin jeolojik birimlere inilmesi ve bu birimlerden su teminine yönelik sondaj yapılması yasaktır. Kuyuların derinliği, alüvyon kalınlığı dikkate alınarak belirlenecek ve 150 metreyi geçemeyecektir. Farklı akifer sistemleri arasında hidrolik bağlantı oluşturabilecek her türlü uygulamaya müsaade edilmeyecektir. Bu hükümlere aykırı faaliyetler hakkında 167 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında gerekli idari ve hukuki işlemler uygulanır.


5. Van İli Erçek - Özalp - Saray Alüvyonlarında 167 Sayılı Yeraltısuları Hakkında Kanun'un 8. Maddesi ile Yeraltısuları Tüzüğü'nün 4. Maddesi gereğince su temini maksadıyla kesitleri ne olursa olsun 10 metreden derin açılacak her türlü kuyularla (el ile açılan kuyular hariç) ufki veya meyilli her türlü galeri, tünel vb. kazılar için belge alınması gerekmektedir.

6. İşletme sahası içerisinde sulama teşkilatlarının (kooperatif, birlik vb.) sulama sahası sınırları içerisinde, sulama teşkilatları dışındaki gerçek veya tüzel kişilere ayrıca sulama suyuna yönelik tahsis yapılmaz. Ancak sulama teşkilatının teknik ya da idari sebeplerle sulama suyu ulaştıramadığı yerlerdeki talepler, ilgili DSİ Bölge Müdürlükleri tarafından değerlendirilir.

7. İşletme sahası içerisinde yer alan "Erçek Gölü Sulak Alan Tampon Bölge" sınırları içerisinde yeni su sondaj kuyusu açılmasına izin verilmeyecektir.

8. 167 Sayılı Yeraltısuları Hakkındaki Kanun'a göre yapılan tahsislerde emniyetli yeraltısuyu işletme rezervine erişildiğinde, ekli haritada belirtilen sahalarda bu Kanunun 8. Maddesi kapsamında 10 m'den daha derin kuyu, tünel, galeri veya her türlü yeraltısuyuna ilişkin su alma yapısının inşasına izin verilmeyecek ve yeni yeraltısuyu tahsisi yapılmayacaktır.

9. Bu yeraltısuyu işletme sahası ilanı, Tarım ve Orman Bakanlığının "Onay"ını ve Resmi Gazetede yayımlanmasını müteakip yürürlüğe girer.

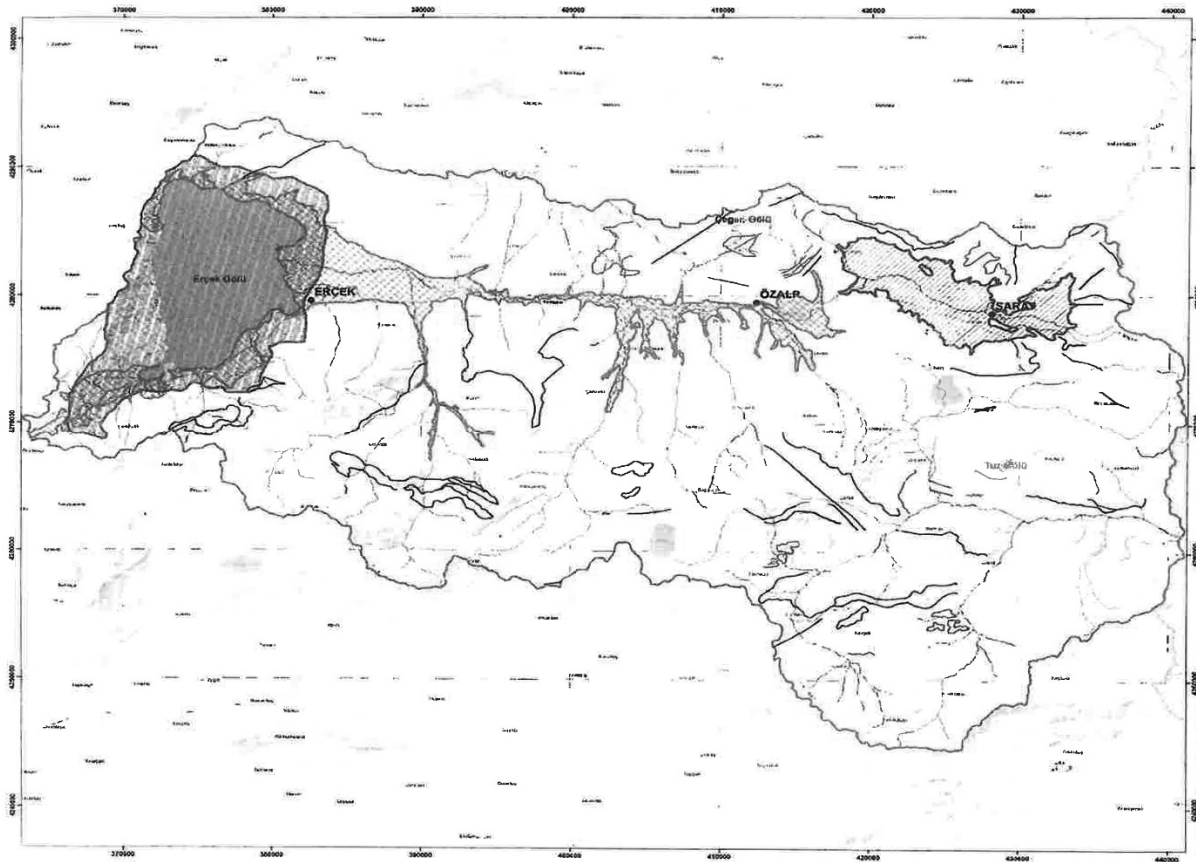

GÖSTERİM



	DEVLET SU İZLEME DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ YERLİ İZLEME DENETİM BAKANLIĞI
	MÜDÜRLÜK NO: 05 TARİH: 15.08.2017 İZLEME DENETİM RAPORU NO: 17.08.05.İD.0001.0001/0001
GÖZLEME YERİ: ERÇEK ALÜVYONLARI İYİLEME SAHASI (1. NO. LU ALAN) İZLEME DENETİM RAPORU NO: 17.08.05.İD.0001.0001/0001	
KONTROL:	
SAHİLİ ERÇEK-ÖZALP ALÜVYONLARI İYİLEME SAHASI (1. NO. LU ALAN) SARAY ALÜVYONLARI İYİLEME SAHASI (2. NO. LU ALAN)	